



Выпар Ду250

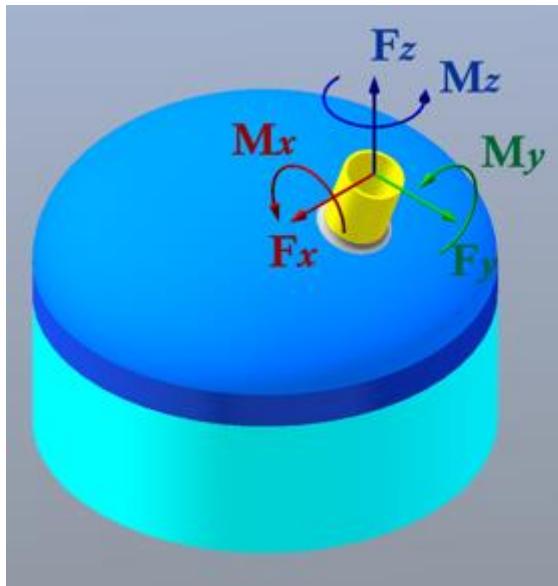

$F_x, \text{Н}$	$F_y, \text{Н}$	$F_z, \text{Н}$	$M_{x}, \text{Нм}$	$M_{y}, \text{Нм}$	$M_{z}, \text{Нм}$	$p, \text{МПа}$
1959	1959	2719	194,5	194,5	1938	0,8


Нижняя продувка котлов Ду50

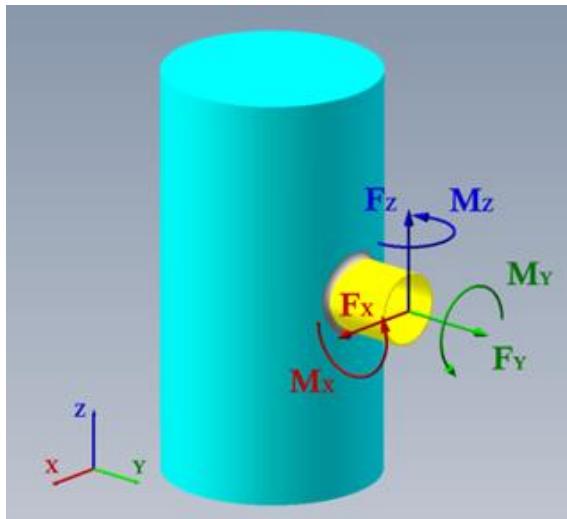

$F_x, \text{Н}$	$F_y, \text{Н}$	$F_z, \text{Н}$	$M_{x}, \text{Нм}$	$M_{y}, \text{Нм}$	$M_{z}, \text{Нм}$	$p, \text{МПа}$
402,6	851,8	387,6	38,93	47,08	39,78	0,8


Верхняя продувка котлов Ду25

От водомерных стекол системы контроля уровня Ду25

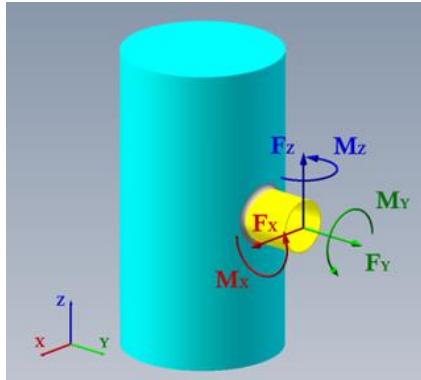

$F_x, \text{ H}$	$F_y, \text{ H}$	$F_z, \text{ H}$	$M_x, \text{ H m}$	$M_y, \text{ H m}$	$M_z, \text{ H m}$	$p, \text{ МПа}$
167,2	2060	166,7	14,09	14,08	14,1	0,8

Охлаждающая вода Ду20

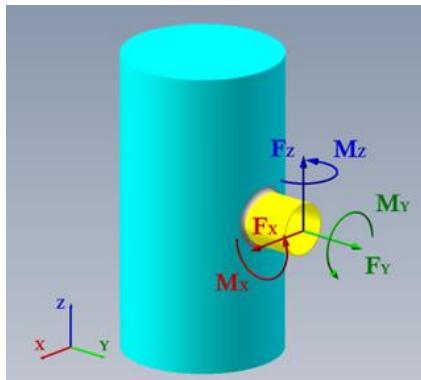


$F_x, \text{ H}$	$F_y, \text{ H}$	$F_z, \text{ H}$	$M_x, \text{ H m}$	$M_y, \text{ H m}$	$M_z, \text{ H m}$	$p, \text{ МПа}$
165,7	1797	165,6	13,95	13,96	13,95	0,8

Перелив Ду150



ООО «ARM-инжиниринг» ОГРН 1147847332269 ИНН/КПП 7814623705/781401001
197183 г.Санкт-Петербург ул.Дибуновская д.61 ЛИТЕР А
Тел.:(812) 698-55-56
www.armengineering.ru
E-mail: spb@armengineering.ru
Представительство: ООО«ЗИП» ОГРН 1052504119733 ИНН/КПП2539070629/253901001
690054, г. Владивосток, ул. Рыбацкая, д. 48Б
Тел.:(423) 238-80-08

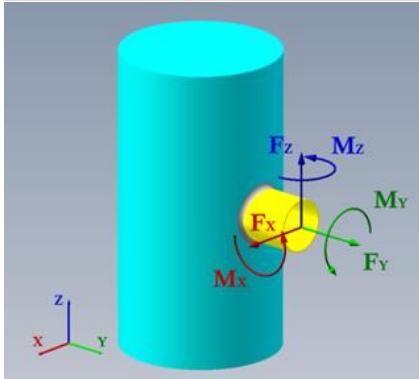

$F_x, \text{Н}$	$F_y, \text{Н}$	$F_z, \text{Н}$	$M_x, \text{Н м}$	$M_y, \text{Н м}$	$M_z, \text{Н м}$	$p, \text{МПа}$
2295	4025	3494	375,8	510,6	217,8	0,8